


PR16303200001 JS KFR-VENTIL, MUFFENANSCHLUSS

Produktabbildung



Masszeichnung

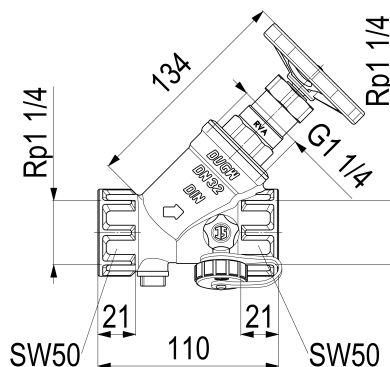

Produktbeschreibung

KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 DN 32
 Anschluss Rp 1 1/4
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

PR16303200001
 Schlösser KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Pressmessing
 Oberteil Pressmessing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 32
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 1 1/4
 Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 3


GTIN: 4044997190425

SCIP: df7fdf15-9df6-499e-ad39-74e9b559aed9



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

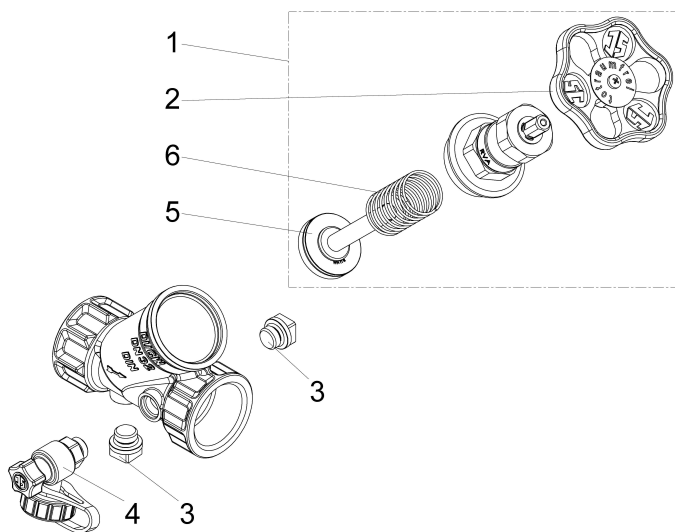

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018213200001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0081310800001
05	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018213200004
06	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018213200235

0018590800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15993200001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0081360800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0081310800001

Durchflussdiagramm

