


0015472500001 JS FREISTROMVENTIL, AUSSENG.MULTI

Produktabbildung



Masszeichnung

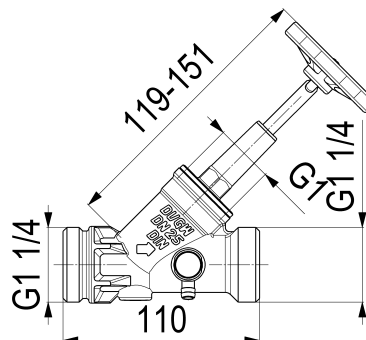

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 steigende Spindel
 DN 25
 Anschluss G 1 1/4
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0015472500001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 25
 Anschlussart Aussengewinde
 Anschluss G 1 1/4
 Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

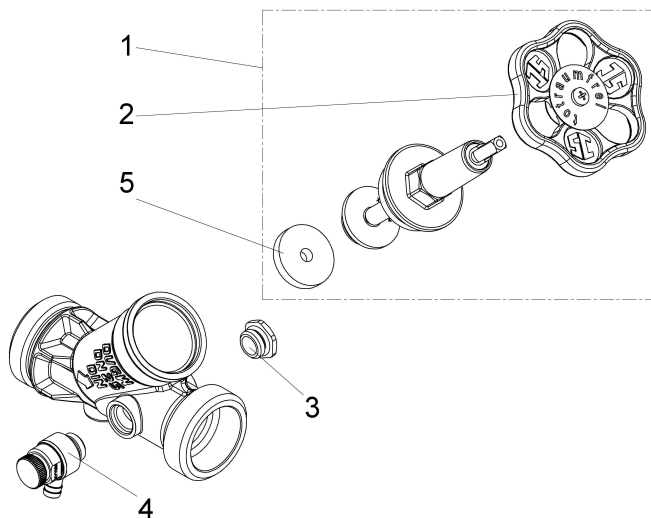

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018162500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602500001

0018132500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132500001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992500001

Durchflussdiagramm

