


0016214000001 JS KFR-VENTIL BLUE-TEC, MUFFENAN.

Produktabbildung



Masszeichnung

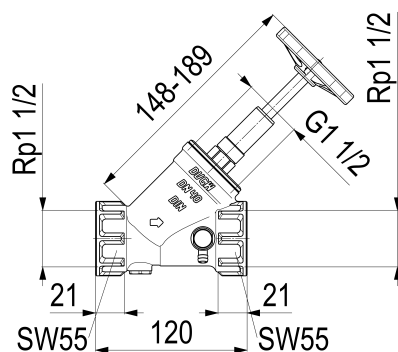

Produktbeschreibung


KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 steigende Spindel
 DN 40
 Anschluss Rp 1 1/2
 DIN-DVGW
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0016214000001
 Schlösser KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 40
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 1 1/2
 Mindestvolumenstrom 4,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell



Explosionszeichnung

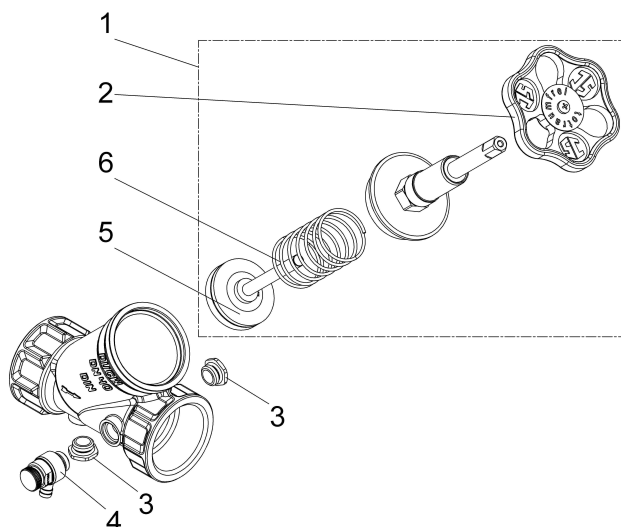

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018194000001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590860201
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310860201
05	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018194000004
06	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018194000235

DA15994000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15994000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS HANDRAD LOSE	0018590860201
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA16354000001

Durchflussdiagramm

