


0013302000001 JS RUECKFLUSSVERHINDERER, M.ENTL.

Produktabbildung



Masszeichnung

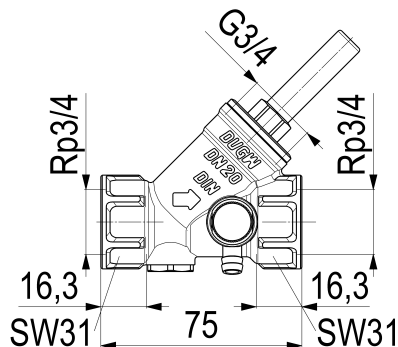

Produktbeschreibung

Rückflussverhinderer
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 DN 20
 Anschluss Rp 3/4
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0013302000001
 Schlösser Rückflussverhinderer
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 DN 20
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 3/4
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

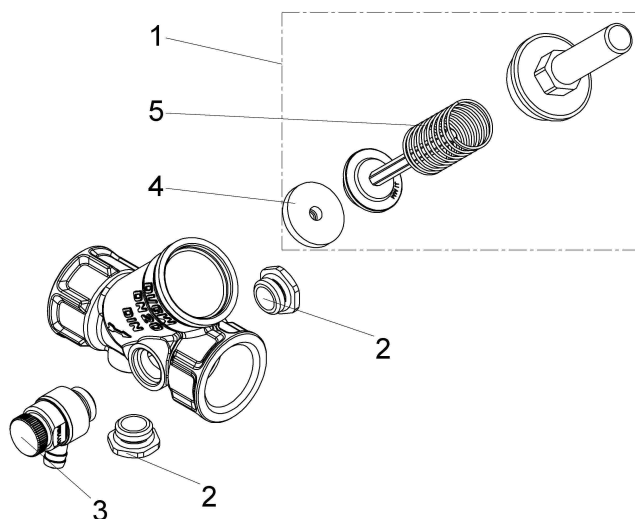

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS OBERTEIL RUECKFLUSSVERHINDERER	0018202000001
02	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
03	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O- RING	0018310800001
04	JS KEGELDICHUNG F.RUECKSCHLAG-U.	0018612000001
05	JS DRUCKFEDER FUER KFR- VENTIL	0018192000235

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O- RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001

Durchflussdiagramm

