


Produktdatenblatt

0076005001001 JS ABZWEIG-T-VENTIL,KFR,STEIG.SP.

Produktabbildung



Masszeichnung

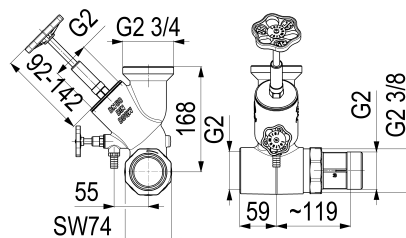

Produktbeschreibung

Abzweig-T-Ventil KFR
 steigende Spindel
 Anschluss G 2
 DIN-DVGW


Ausschreibungstext

0076005001001
 Schlösser Abzweig-T-Ventil KFR
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 Anschluss G 2
 Mittenabstand 177mm
 variabel m. ablängbarem Zwischenstück:
 159 bis 245mm
 54,5mm
 Mindestvolumenstrom 4,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang mit Entleerung
 Verbindungsverschraubung
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

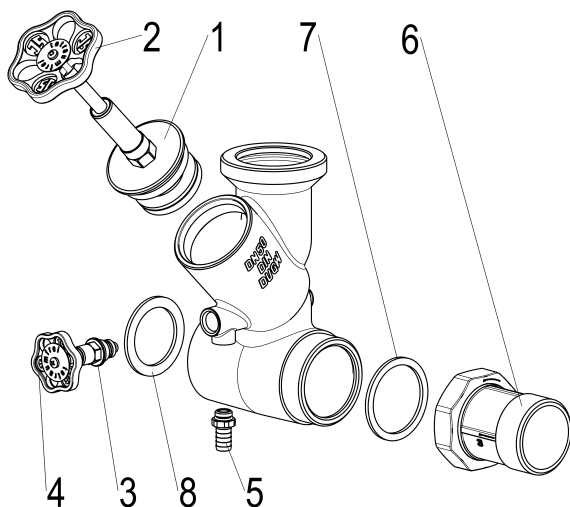

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018195000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018011000001
04	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
05	JS SAUGER ZUM ABLASSEN	0074610800001
06	JS VERBINDUNGSVERSCHRAUBUNG	0074405000001
07	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.2 3/8"	0074645200201
08	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.2 1/4"	0074645100201

0074555000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ABSCHLUSSSTOPFEN LINKS,WASSER-	0074555000001
JS ABSCHLUSSKAPPE RECHTS, WASSER-	0074505000001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ZWISCHENSTUECK	0074425000001

Durchflussdiagramm

