


0076003201001 JS ABZWEIG-T-VENTIL,KFR,STEIG.SP.

Produktabbildung



Masszeichnung

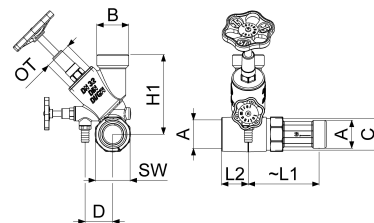

Produktbeschreibung

Abzweig-T-Ventil KFR
 steigende Spindel
 Anschluss G 1 1/4
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32

Ausschreibungstext

0076003201001
 Schlösser Abzweig-T-Ventil KFR
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 Anschluss G 1 1/4
 Mittenabstand 140mm
 variabel m. ablängbarem Zwischenstück:
 120 bis 208mm
 41,5mm
 Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang mit Entleerung
 Verbindungsverschraubung
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 2


GTIN: 4044997161364

SCIP: e84c81a7-7117-4c09-87e6-7be018b4dd6a



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

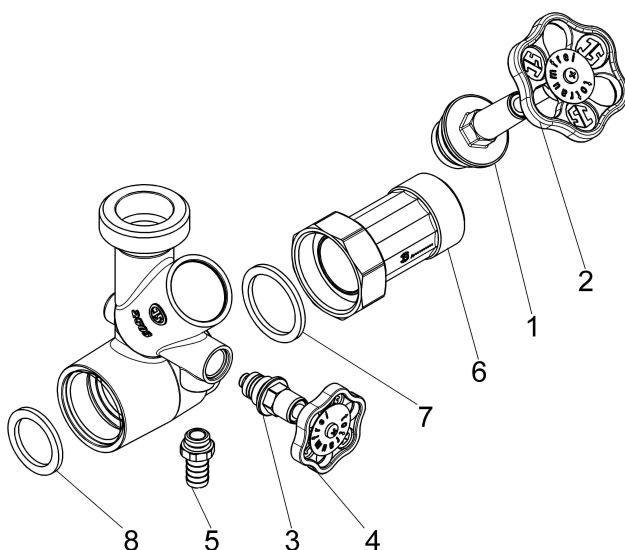

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018193200001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018011000001
04	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
05	JS SAUGER ZUM ABLASSEN	0074610800001
06	JS VERBINDUNGSVERSCHRAUBUNG	0074403200001
07	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.1 1/2"	0074644000201
08	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.1 1/4"	0074643200201

0074553200001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ABSCHLUSSSTOPFEN LINKS,WASSER-	0074553200001
JS ABSCHLUSSKAPPE RECHTS, WASSER-	0074503200001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ZWISCHENSTUECK	0074423200001

Durchflussdiagramm

