


0016842200001 JS KFR-VENT. BLUE-TEC,PR AG MULTI

Produktabbildung



Masszeichnung

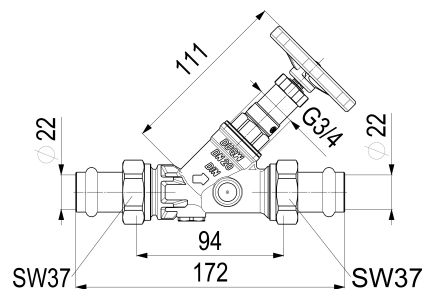

Produktbeschreibung


KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Press- 22mm
 Anschluss 22mm
 DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0016842200001
 Schlösser KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Press- 22mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 22mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell



Explosionszeichnung

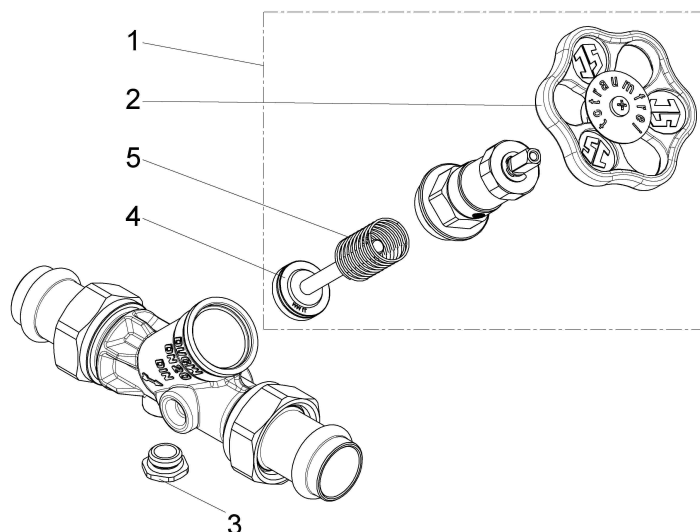

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212000001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590760201
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018212000004
05	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018192000235

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS HANDRAD LOSE	0018590760201

Durchflussdiagramm

